



PATVIRTINTA
Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“
Generalinis direktorius
Darius Šilenskis
2021-12-01

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO EVAKAVIMO INSTRUKCIJA

NR. INSG004

VERSIJA 1



EVACUATION INSTRUCTION FROM KLAIPEDA OIL TERMINAL

TURINYS

1.	PASKIRTIS	3
2.	TAIKYMO SRITIS.....	3
3.	NUORODOS	3
4.	SĄVOKOS IR SANTRUMPOS.....	3
5.	EVAKAVIMO INICIJAVIMAS.....	4
6.	PRANEŠIMAS APIE EVAKAVIMĄ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMAI	4
7.	SUSIRINKIMAS EVAKAVIMO PUNKTUOSE.....	5
8.	ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ	5

Dokumento rengėjai:

Priešgaisrinės ir civilinės saugos inžinierius Tomas Endriulaitis

Terminalų apsaugos pareigūnas Andrius Leliuga

1. PASKIRTIS

- 1.1. *Klaipėdos naftos terminalo evakavimo instrukcijos* paskirtis yra nustatyti evakuacijai iš KN Klaipėdos naftos terminalo taikomus reikalavimus.

2. TAIKymo SRITIS

- 2.1. *Instrukcija* privalo vadovautis visi KN darbuotojai bei asmenys, kurie yra ar vykdo veiklą KN Klaipėdos naftos terminale, suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stotyje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

3. NUORODOS

- 3.1. Ši *Instrukcija* parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei KN veiklą reglamentuojančiais dokumentais (su vėlesniais pakeitimais):

[Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas](#) – nustato civilinės saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisinius ir organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją, kitų įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų teises ir pareigas civilinės saugos srityje.

[Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas](#) – nustato priešgaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus, priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas, priėmimą į savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų, gesinančių gaisrus ir atliekančių žmonių ir turto gelbėjimo darbus, pareigas, atleidimą iš jų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, savanorių ugniagesių statusą ir veiklą, gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų teises ir pareigas priešgaisrinės saugos srityje.

[Ekstremaliųjų įvykių kriterijai](#) – reglamentuoja ekstremaliųjų įvykių kriterijus.

[KN ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai](#) – nustato ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų (toliau – ESOC) tikslus, uždavinius ir funkcijas, jų sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

4. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

- 4.1. Šioje *Instrukcijoje* naudojamos sąvokos ir santrumpos:

Dalinis evakavimas – skelbiamas, kai įvykio ar incidento keliama rizika siekia iki 100 m. spinduliu ir evakuojamą teritoriją galima aiškiai įvardinti (pastatas, talpyklų parkas, technologiniai įrenginiai).

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

ESOC – KNT ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

Evakavimo punktas – vieta skirta darbuotojų surinkimui ir organizuotam evakavimui iš įmonės, arba kur jie saugiai gali laukti, kol bus eliminuotas kilęs pavojus.

Gelbėjimo darbų vadovas – civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojas ar darbuotojas, iki operacijų vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos židinyje vadovaujantis gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniams darbams, taip pat įvykio, ekstremaliojo įvykio likvidavimo ir jų padarinių šalinimo darbams.

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

KNT – Klaipėdos naftos terminalas.

Pilnas evakavimas – skelbiamas, kai įvykio ar incidento keliamą riziką apima visą KN TNP ir ŠNP arba visą KNT teritoriją.

SGD – suskystintos gamtinės dujos.

Susirinkimo vieta – vieta skirta laikinam darbuotojų susirinkimui kilus pavojui bendrovėje. Susirinkimo vieta pasirenkama saugioje oro taršos, gaisro ir sprogimo pavojaus atžvilgiu vietoje.

ŠNP – šviesių naftos produktų parkas.

TNP – tamsių naftos produktų parkas.

5. EVAKAVIMO INICIJAVIMAS

- 5.1. Darbuotojų *dalinis* ar *pilnas evakavimas* gali būti vykdomas, kai KNT teritorijoje ir/arba pastatuose susidaro ekstremalioji situacija, ekstremalusis įvykis ar įvykis, kurių metu kyla pavojus darbuotojų sveikatai ir gyvybei (pvz.: gaisrai, pavojingų medžiagų patekimai į aplinką, rasti sprogmenys).
- 5.2. Sprendimą dėl *dalinio* darbuotojų *evakavimo* priima *Naftos produktų krovos vadovas*, įvertinęs susidariusią situaciją.
- 5.3. Sprendimą dėl *pilno* darbuotojų *evakavimo* priima *ESOC koordinatorius, jo pavaduotojas KNT*.
- 5.4. Nurodyti evakuoti darbuotojus gali Gelbėjimo darbų vadovas.
- 5.5. Apie evakavimą *Naftos produktų krovos vadovas* skelbia per lauko garsiakalbius, radijo ryšiu, telefonu arba per pasiuntinius, pasirinkdamas greičiausią ir patogiausią darbuotojams informavimo būdą.

6. PRANEŠIMAS APIE EVAKAVIMĄ IR DARBUOTOJŲ VEIKSMAI

- 6.1. *Naftos produktų krovos vadovas*, pranešdamas apie evakavimą, nurodo:
 - 6.1.1. teritoriją ir/arba pastatus, iš kurių darbuotojai privalo evakuotis;
 - 6.1.2. ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar incidento keliamą pavojų ir pirmines apsisaugojimo priemones.
- 6.2. *Darbuotojai*, dirbantys ar esantys teritorijoje, privalo:
 - 6.2.1. neignoruoti nurodymo evakuotis ir skelbiamų saugos priemonių;
 - 6.2.2. išjungti naudojamus elektrinius įrankius, hidrauliniuose ar pneumatiniuose įrankiuose ar įrangoje sumažinti slėgį iki 0 bar., užsukti naudojamus dujų balionus;
 - 6.2.3. padėti sunkiau judantiems, susižeidusiems darbuotojams;
 - 6.2.4. eiti, arba važiuoti, jei leidžiama, į artimiausią susirinkimo vietą (žr. 1 priedą *KNT evakavimo schema*), pasirenkant priešvėjinę ar statmeną kryptį vėjui, nuo incidento židinio;
 - 6.2.5. susirinkimo vietoje informuoti tiesioginį vadovą apie pasitraukimą iš pavojingos zonos, dingusius darbuotojus ir paskutinę žinomą jų buvimo vietą, situaciją incidento vietoje;
 - 6.2.6. likti susirinkimo vietoje ir laukti tolimesnių nurodymų;
 - 6.2.7. negrįžti į teritoriją, kol tai neleido atsakingi darbuotojai, arba policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.
- 6.3. *Darbuotojai*, dirbantys ar esantys pastatuose, privalo:

- 6.3.1. neignoruoti nurodymo evakuotis ir skelbiamų saugos priemonių;
- 6.3.2. išjungti naudojamus prietaisus, kurie gali kelti pavojų;
- 6.3.3. pasiimti asmeninius daiktus, tokius kaip akiniai, vartojami vaistai, piniginė, raktai;
- 6.3.4. eiti evakuaciniu keliu į artimiausią susirinkimo vietą (žr. 1 priedą *KNT evakavimo schema*);
- 6.3.5. padėti sunkiau judantiems, susižeidusiems darbuotojams;
- 6.3.6. paliesti uždarytas duris prieš jas atidarant. Jei jos karštos, neatidaryti ir pasirinkti kitą kelią;
- 6.3.7. uždaryti, bet neužrakinti duris, kurias praeina;
- 6.3.8. susirinkimo vietoje informuoti tiesioginį vadovą apie pasitraukimą iš pavojingos zonos, dingusius darbuotojus ir paskutinę žinomą jų buvimo vietą, situaciją incidento vietoje;
- 6.3.9. likti susirinkimo vietoje ir laukti tolimesnių nurodymų;
- 6.3.10. negrįžti į pastatą, kol tai neleido atsakingi darbuotojai, arba policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.
- 6.4. Kiekvieno *skyriaus vadovas* yra atsakingas už savo skyriaus evakuotų darbuotojų suskaičiavimą ir informacijos pateikimą *Naftos produktų krovos vadovui*.
- 6.5. *Apsaugos skyrius* kartu su rangovus kuruojančiais KN darbuotojais atsako už evakuotų rangovų darbuotojų suskaičiavimą.


7. SUSIRINKIMAS EVAKAVIMO PUNKTUOSE

- 7.1. Įvertinus situaciją ir prognozuojant įvykių eigą, *ESOC koordinatoriaus, Naftos produktų krovos vadovo* sprendimu, evakuoti darbuotojai iš susirinkimo vietų gali būti nukreipiami į evakavimo punktus.
- 7.2. *Pagrindinis evakavimo punktas* yra buitinio pastato 3 aukšto koridorius prie rūbinės. Kaip alternatyva, darbuotojų evakavimo punktui gali būti panaudota *gaisrinės pastato salė, gaisrinės pastato garažas* arba kitos konkrečiu atveju patogios patalpos.
- 7.3. Darbuotojų surinkimo vietos, evakavimo punktai ir evakavimo iš KNT teritorijos kryptys pažymėtos *KNT darbuotojų evakavimo scheme* (žr. 1 priedą *KNT evakavimo schema*).
- 7.4. Darbuotojų nukreipimui į evakavimo punktą gali būti pasitelkti *Apsaugos skyriaus* pamainos darbuotojai arba kiti KNT esantys darbuotojai. Surinkti darbuotojai turi būti suregistruoti. Tam *ESOC* arba *Naftos produktų krovos vadovas* paskiria konkretų darbuotoją.
- 7.5. Darbuotojai evakuojami iš surinkimo punktų KNT transporto priemonėmis, nuosavu transportu ir pėsčiomis. Darbuotojų evakavimui Valstybės arba Savivaldybės ekstremaliosios situacijos atveju gali būti naudojamas Savivaldybės pateiktas transportas.
- 7.6. Kai kuriais ekstremaliųjų situacijų atvejais, KNT gali būti paliekama dalis darbuotojų, KNT apsaugos ir veiklos nepertraukiamumo palaikymui, juos aprūpinus asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

8. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

- 8.1. Šios *Instrukcijos* veikimas tikrinamas reguliariomis pratybomis.
- 8.2. Priešgaisrinės ir civilinės saugos inžinierius yra atsakingas už šios *Instrukcijos* peržiūrą ir atnaujinimą.
- 8.3. Ši *Instrukcija* peržiūrima ne rečiau kaip kartą per trejus (3) metus, arba atsiradus poreikiui.

Priedas Nr. 1 „KNT evakavimo schema“

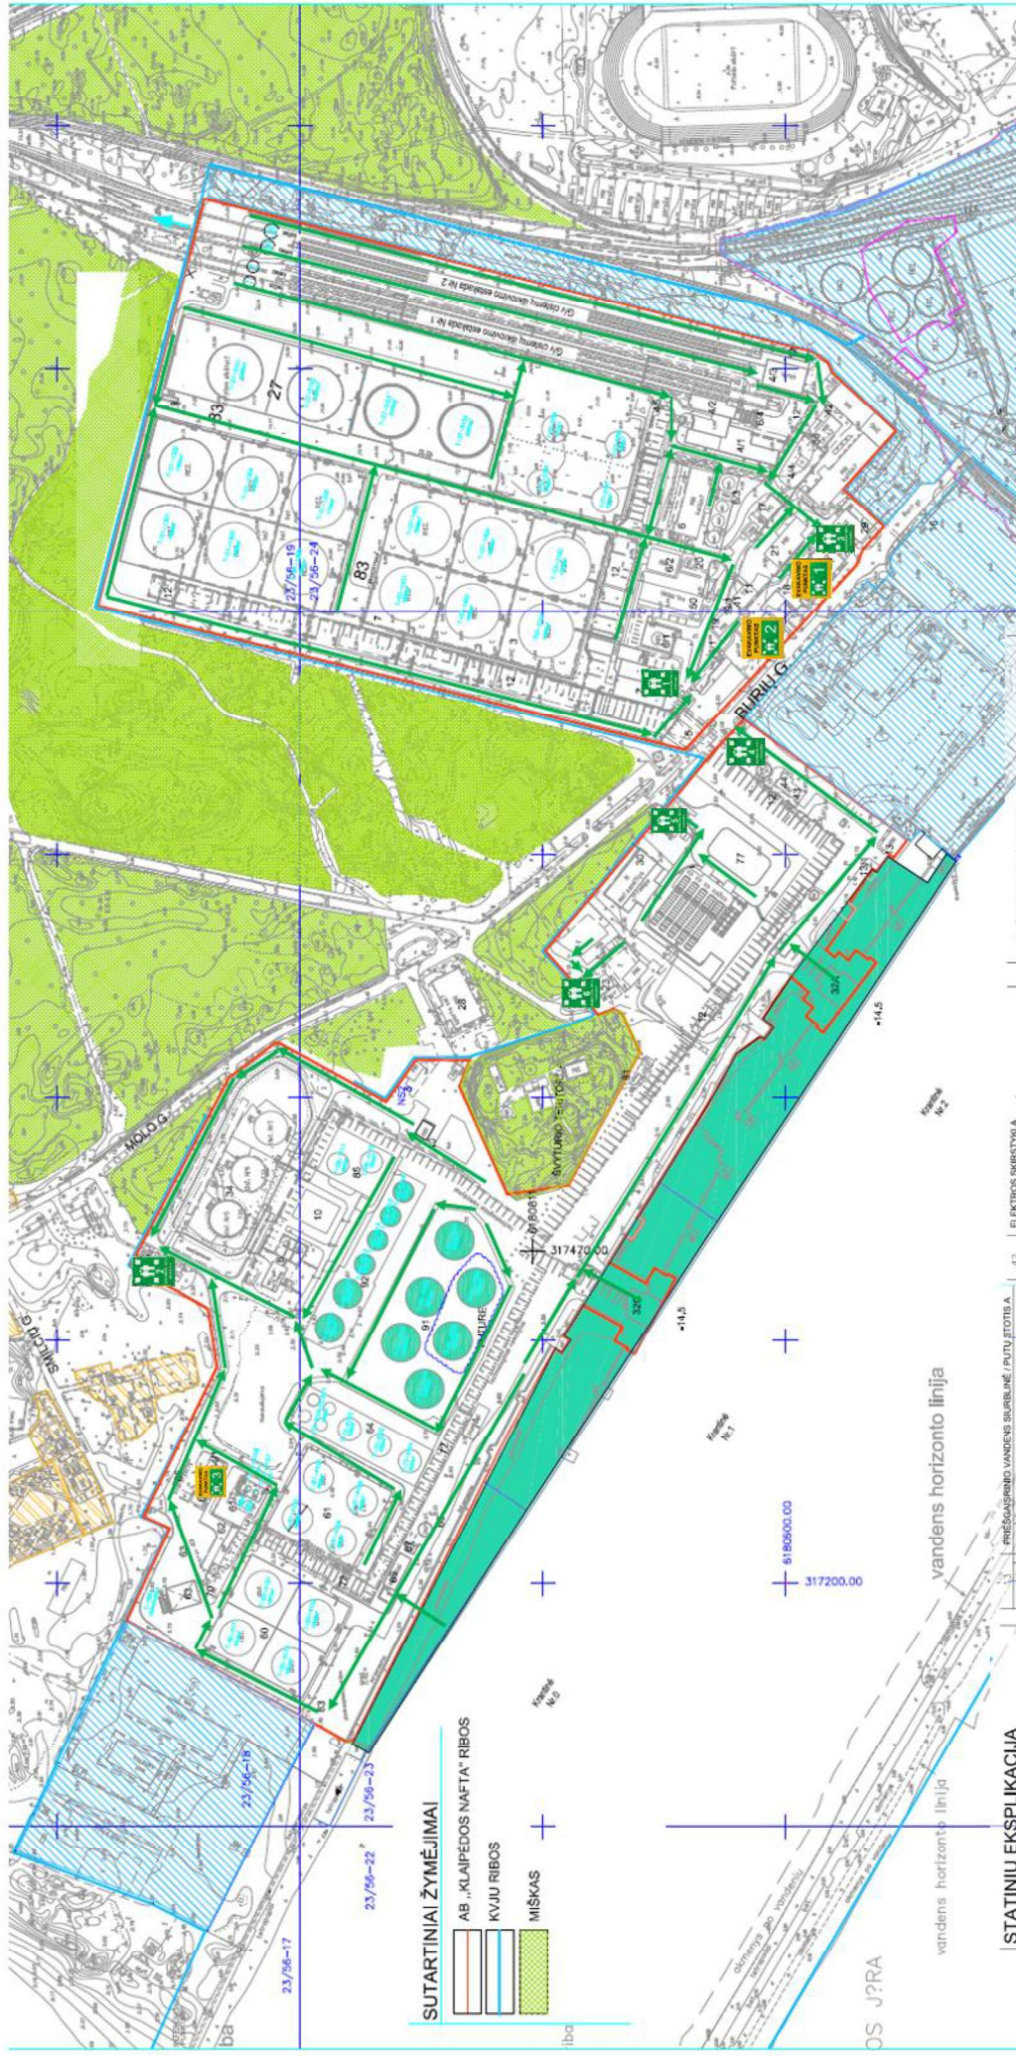

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ RIBOS
- KVJŲ RIBOS
- MISKAS

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

A. TAMSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ SKLYPAS	
1	TNP 6 x 20000 m ³
2	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
3	SNP TALPYKLOS 2 x 20000 m ³
4	GELEŽINKĖLO CISTERNŲ ĮRPIKIMO IR ĮPILIMO ĮSTATAVOS
5	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
6	CISTERNŲ ĮRPIKIMO SURIKLINĖ NR. 2 (PILNŲ ARKŠTILIO)
7	TECHNOLOGINE SURIKLINĖ NR. 3
8	ANGLIAKANDENULŲ GAŠŲ DEGINIMO REIKINTYMS NR.1
9	UŽTĖRŠTO VANDENS SURIKLINĖ 1.2 KELIAS
10	VANDENŲ ĮSTATAVOS PER BURŲ GATVĘ
11	KATILŲSŲ GELEŽINKĖLO KURO TALPYKLĄ
12	VANDENS PARUŠIMO RENGINIAI
13	KONDENSATO TALPYKLOS
14	DRUSKOS TIRPALŲ TALPOS
15	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
16	MCHANINIAI CISTERNŲ ĮRPIKIMO RENGINIAI
17	PATV STOTIES B
18	Autakio įėjimo aikštelė
19	TECHNOLOGINIŲ VAMZDYNŲ TRASA

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

B. SVIESIŲ NAFTOS PRODUKTŲ SKLYPAS	
10	BIOLOGINIŲ VAIKŲ RENGINIAI
11	SNP TALPYKLOS (4 x 10000 m ³)
12	SNP REZERVUARIŲ (2 x 10000 m ³) - BOKSŲ TALPYKLOS
13	SNP REZERVUARIŲ (2 x 10000 m ³) - BOKSŲ TALPYKLOS
14	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
15	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
16	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
17	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
18	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
19	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
20	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
21	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
22	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
23	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
24	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
25	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
26	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
27	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
28	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
29	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
30	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
31	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
32	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
33	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
34	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
35	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
36	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
37	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
38	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
39	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
40	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
41	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
42	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
43	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
44	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
45	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
46	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
47	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
48	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
49	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
50	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
51	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
52	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
53	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
54	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
55	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
56	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
57	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
58	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
59	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
60	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
61	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
62	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
63	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
64	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
65	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
66	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
67	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
68	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
69	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
70	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
71	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
72	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
73	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
74	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
75	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
76	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
77	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
78	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
79	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
80	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
81	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
82	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
83	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
84	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
85	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
86	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
87	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
88	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
89	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
90	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
91	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
92	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
93	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
94	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
95	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
96	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
97	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
98	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
99	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ
100	LAUVŲ TNP PAKROVIMO TECHNOLOGINE SURIKLINĖ

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
→	Evakuojami keliai
+	Susirinkimo vieta
+	Evakuojamas punktas
+	Evakuojamos teritorijos (plane nepažymėtos)